



О готовности ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» к отопительному сезону 2021-2022 гг. и повышении эффективности использования энергетических ресурсов

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Докладчик: декан электроэнергетического факультета, доцент Мастепаненко М.А.

Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ»

2019

- Факультет ветеринарной медицины;
- Биотехнологический факультет;
- Ветеринарный центр;
- Общежитие № 6;

2020

- Корпус института экономики и финансов;
- Факультет механизации сельского хозяйства;
- Главный корпус;



2021

- Главный корпус;
- Общежитие № 5;
- Столовая и корпус ЭЭФ;
- корпуса агробиологии и земельных ресурсов;
- Общежитие № 1.

РЕКОМЕНДАЦИИ: провести промывку институт экономики и финансов, факультет ветеринарной медицины, биотехнологический факультет, общежитие № 6, ветеринарный центр



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ УНИВЕРСИТЕТА

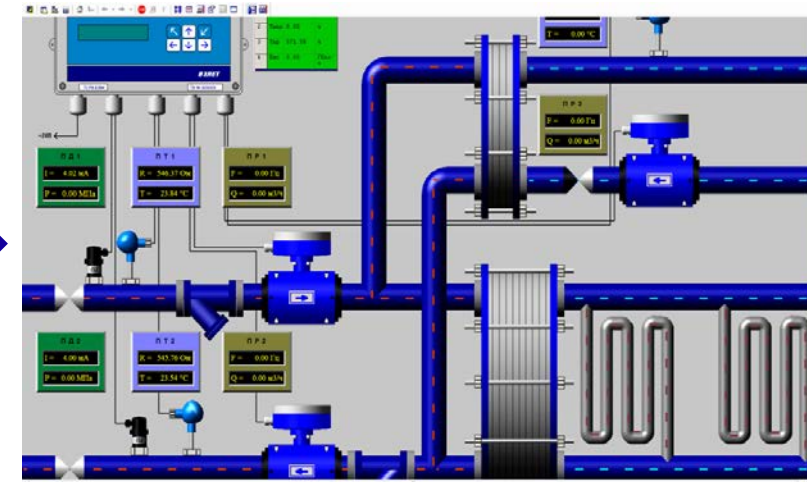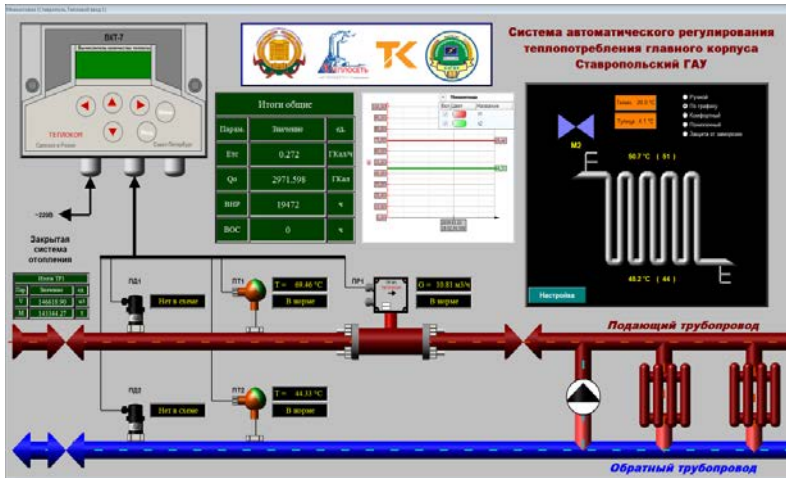

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты Ставропольского ГАУ

Корпус института экономики и финансов **BELIMO**

Главный корпус **Danfoss**

ИДПО **BELIMO**

УЛК **Danfoss**

Кафедра эпизоотологии и микробиологии **BELIMO**

Общежитие № 2 **Danfoss**


Общежитие № 4 **Danfoss**

Общежитие № 5 **Danfoss**

Общежитие № 6 **BELIMO**

Проведены работы: техническое обслуживание АТП и плановый ремонт: замена электропривода на регулирующем клапане.

Реконструкция теплового узла «Столовая» университета

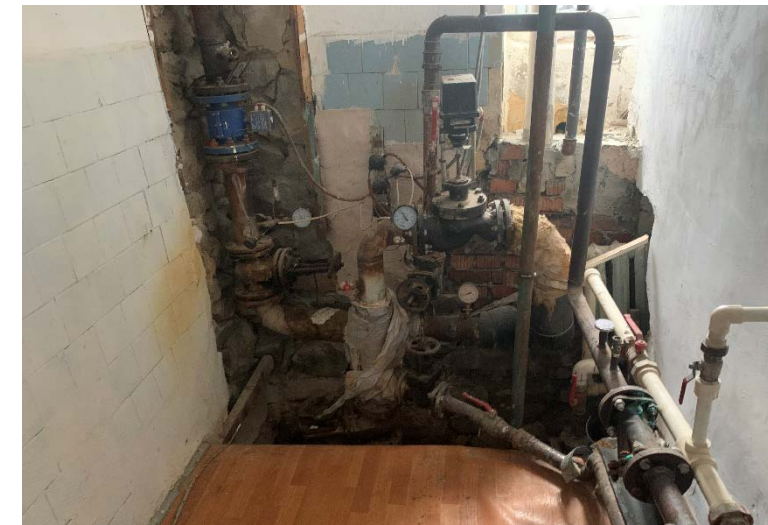

Индивидуальный тепловой пункт УЛК



РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Провести замену полуповоротных задвижек на шаровые – минимум 30 шт. (всего 62);
2. **Провести реконструкцию и пуско-наладочные работы системы вентиляции;**
3. Назначить ответственного человека за эксплуатацию и техническое обслуживание системы вентиляции в соответствии с установленным регламентом.
4. Восстановить узел учета тепловой энергии.

Автоматизированный тепловой узел общежития № 5

Тепловой узел общежития № 5

Средства автоматизации теплового узла





РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Провести техническое обслуживание САР.
2. Провести техническое обслуживание и ремонт узла учета тепловой энергии.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

автоматизированного комплекса диспетчеризации системы теплоснабжения
Ставропольского ГАУ:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Master Scada на 200 точек	1
2	OPC сервер	2
3	GPRS модемы	7

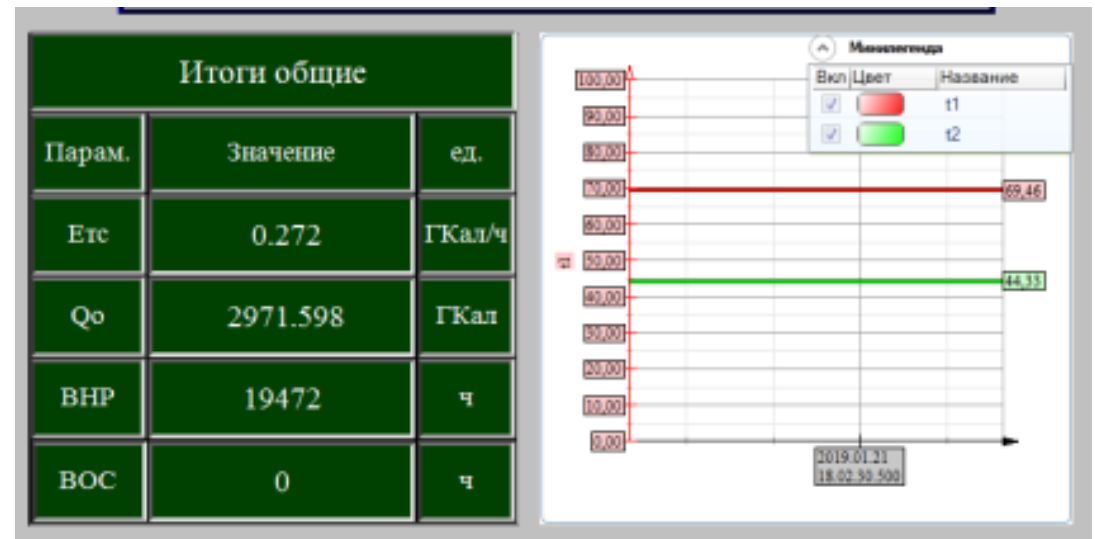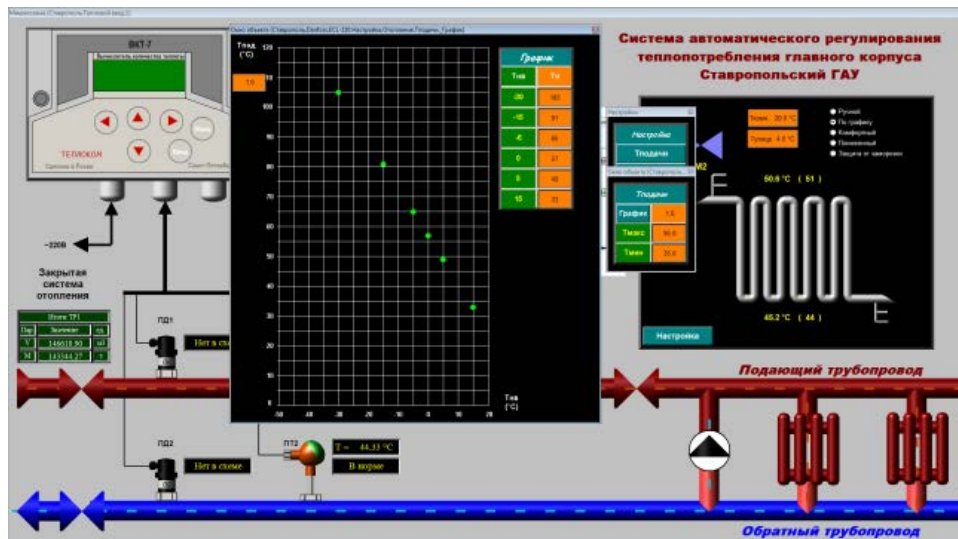



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Электроэнергетический факультет

45 лет

Движения вперед!

Инновации

Результат

Качество

Содержание

Профессионализм